

Instrument:

Amati B-C, Head#3

Zusatzbemerkungen:

BC shortening Head3 ts 1x8mm

Temperatur:

24,3 °C

Datum der Messung:

30.08.2026

Mundstück:

8m9

Stimmzug ausgezogen um:

1x8ts sichtb. mm

V1 Ventizug ausgezogen um:

0 mm

V2 Ventizug ausgezogen um:

0 mm

V3 Ventizug ausgezogen um:

2x4 sichtb. mm

Volt to rel. MegaOhm Faktor verwendet:

1 Faktor

Kammerton A verwendet =





443,8 Hz

Griffschema für Standardgriffe:





User



Frequenzbereich: / Eingangsimpedanz Betrag von Z

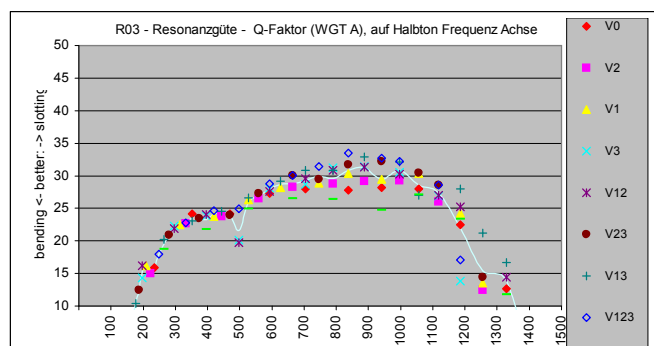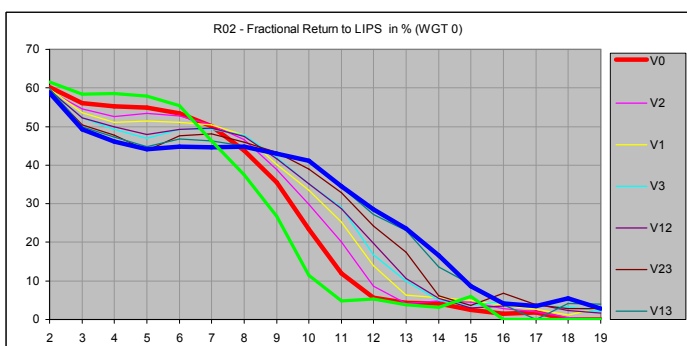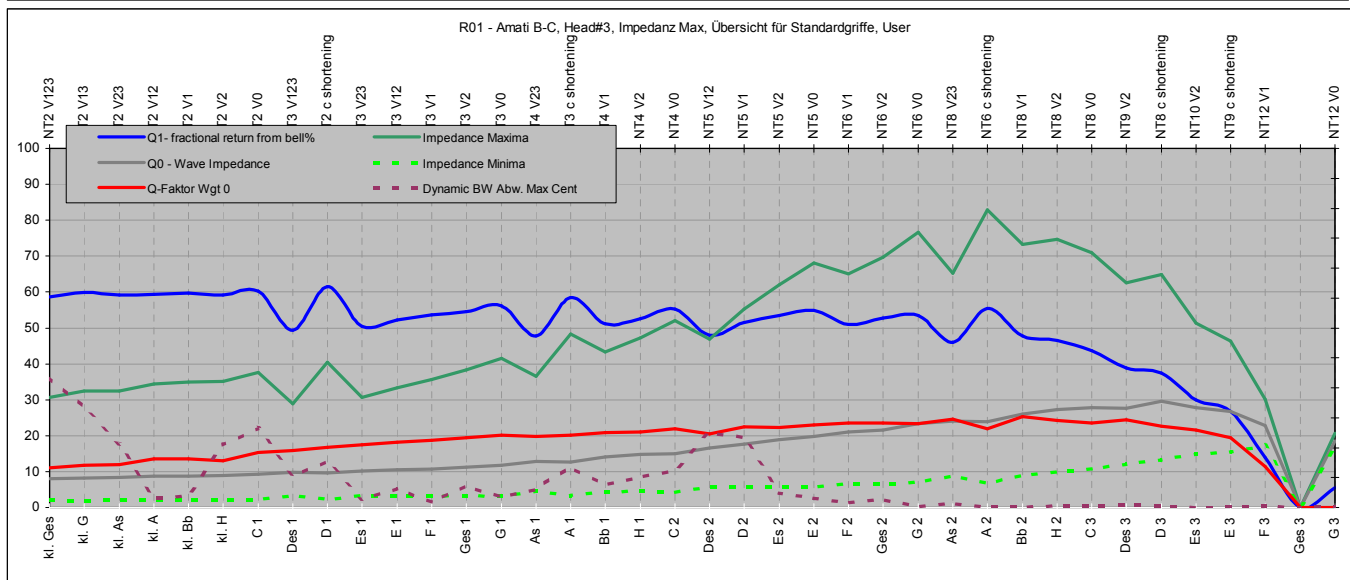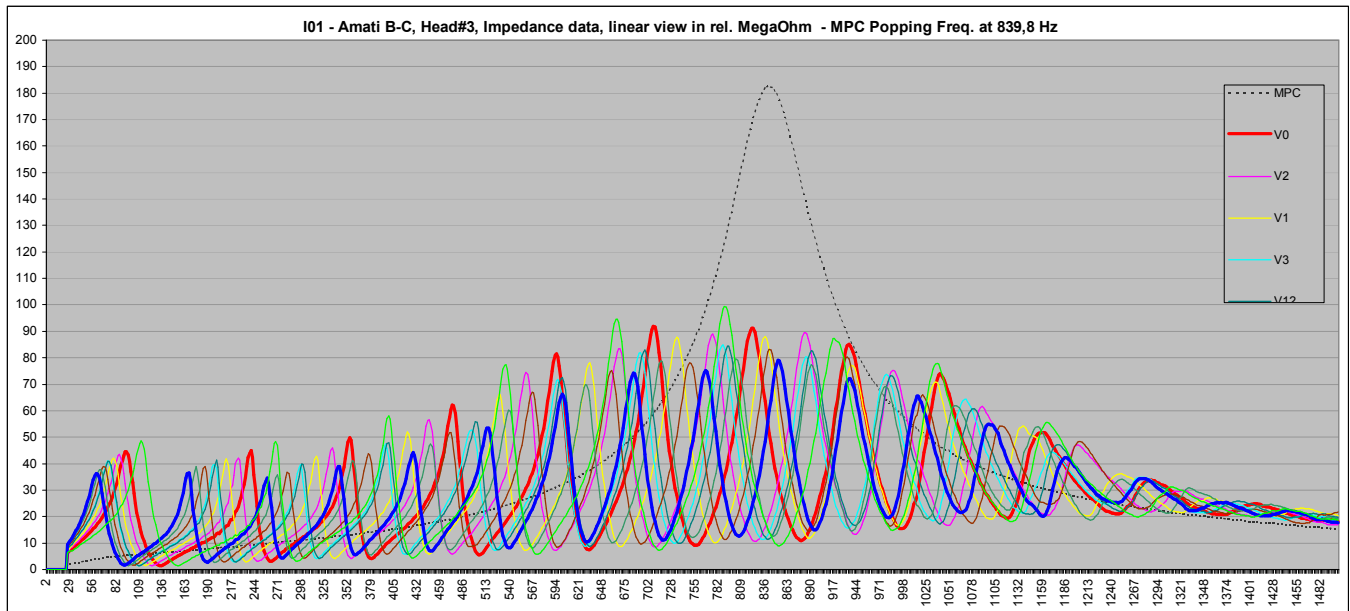


Zeitbereich: Impulse Response:

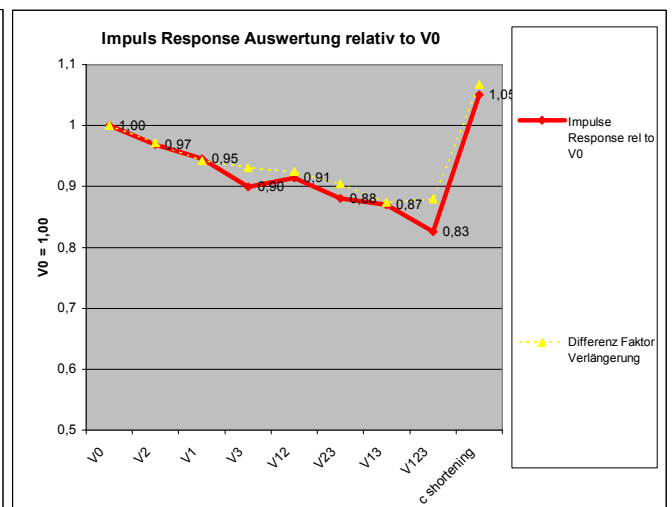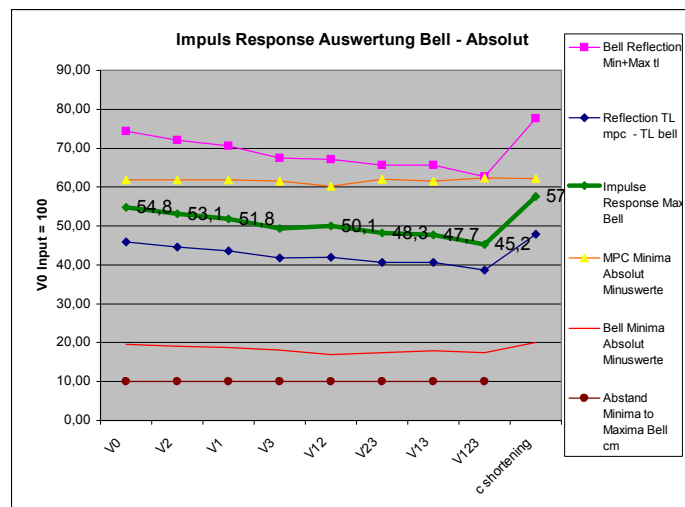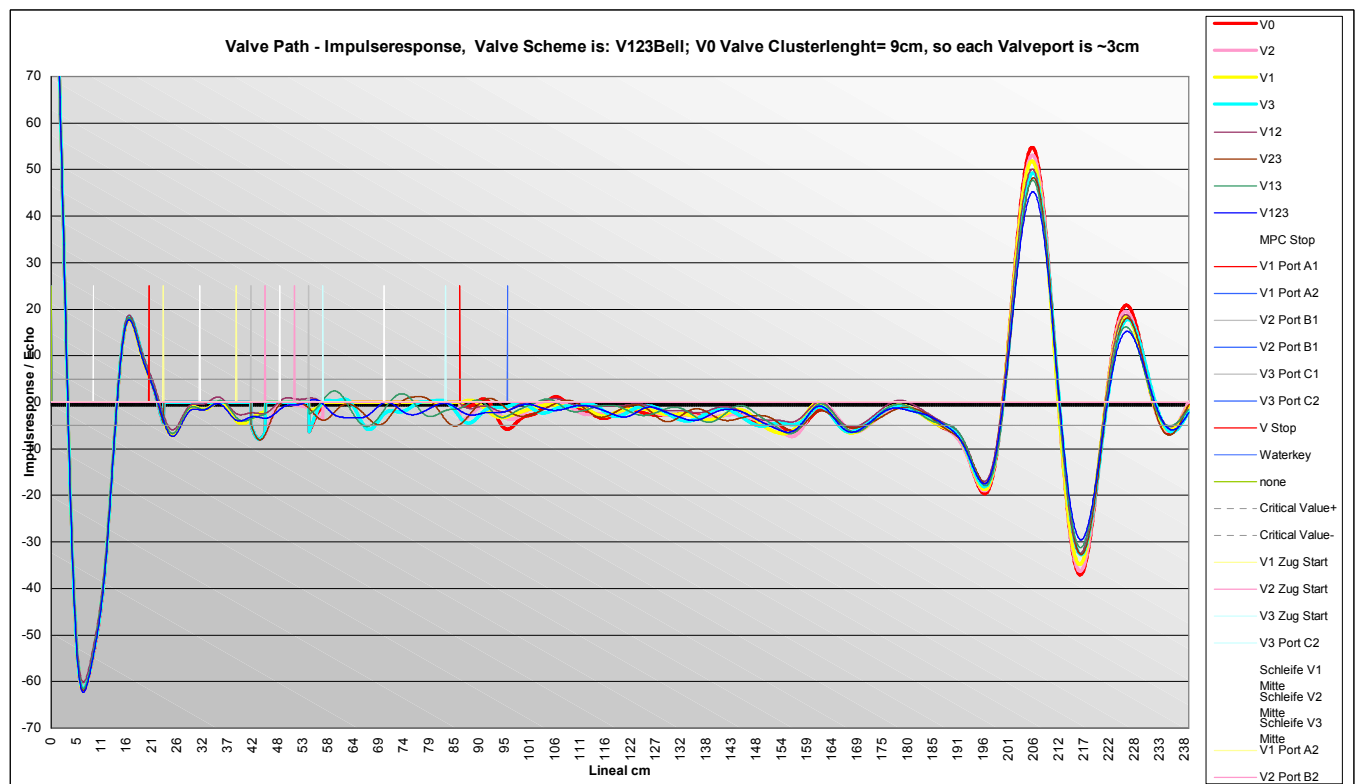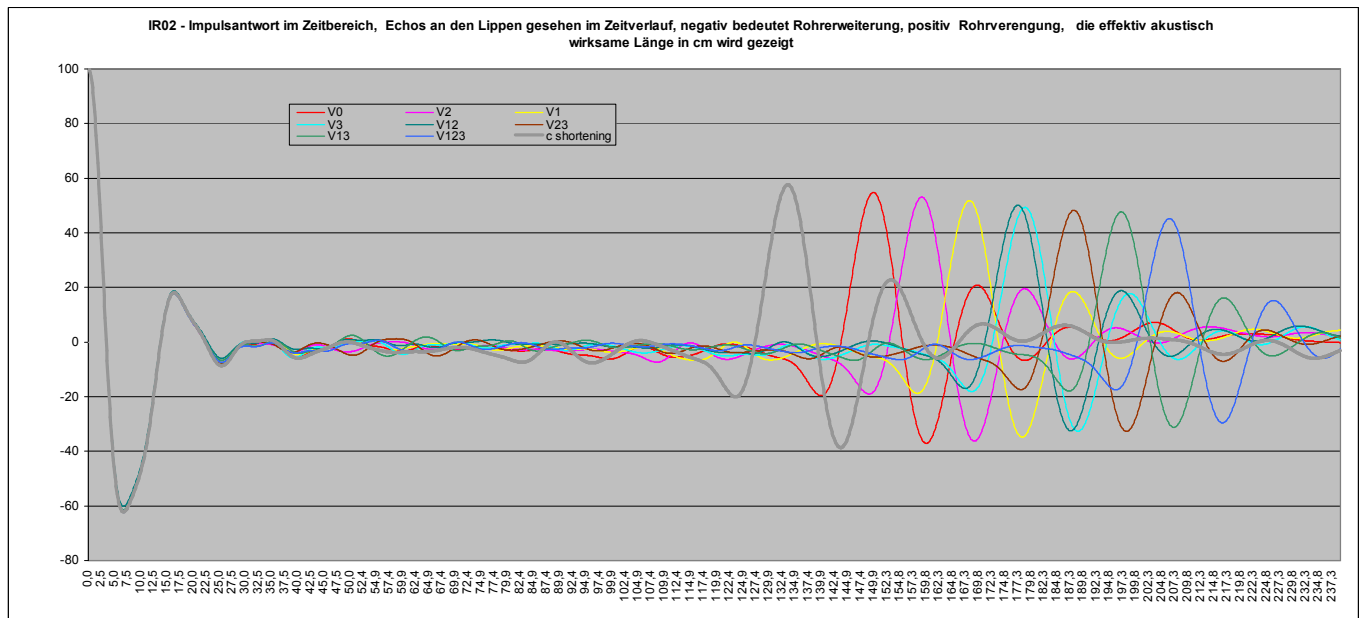


Intonation / Änderung mit Dynamik:


T05 - Amati B-C, Head#3, Abweichung in Cent von Equal Tuning, Kammerton A = 443,8 Hz, Std. Griffe = User

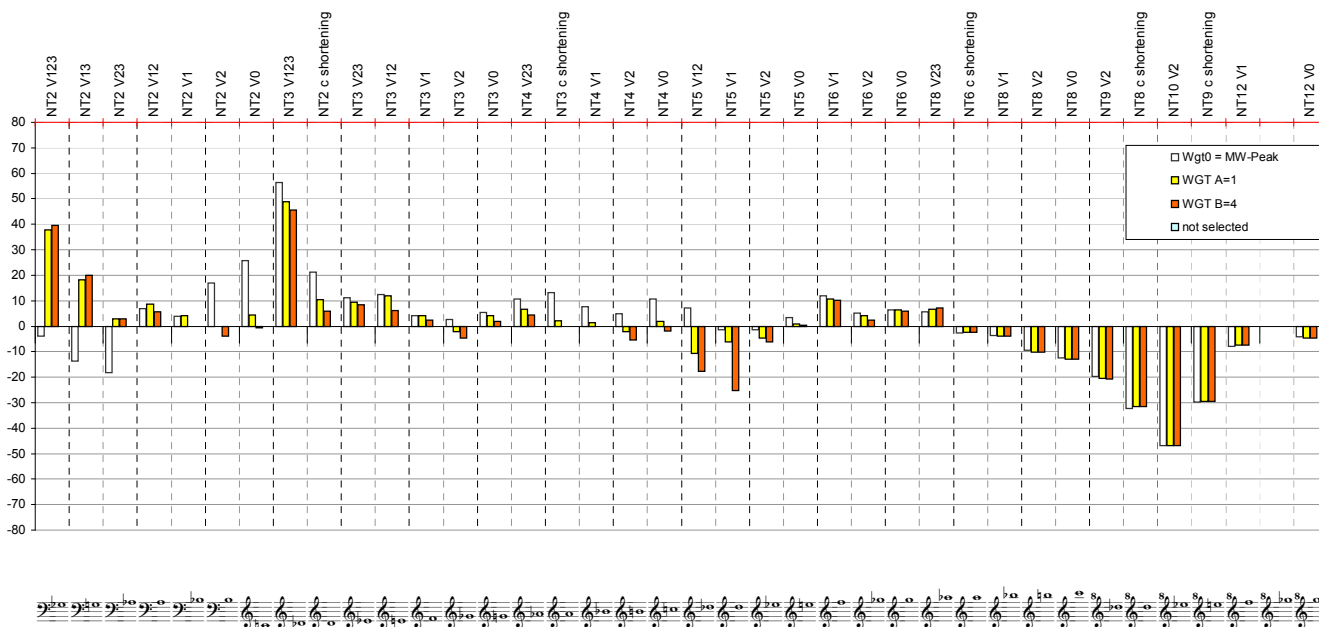

T04 - Amati B-C, Head#3, Abweichung in Cent von Equal Tuning, Kammerton A = 443,8 Hz, Std. Griffe = User

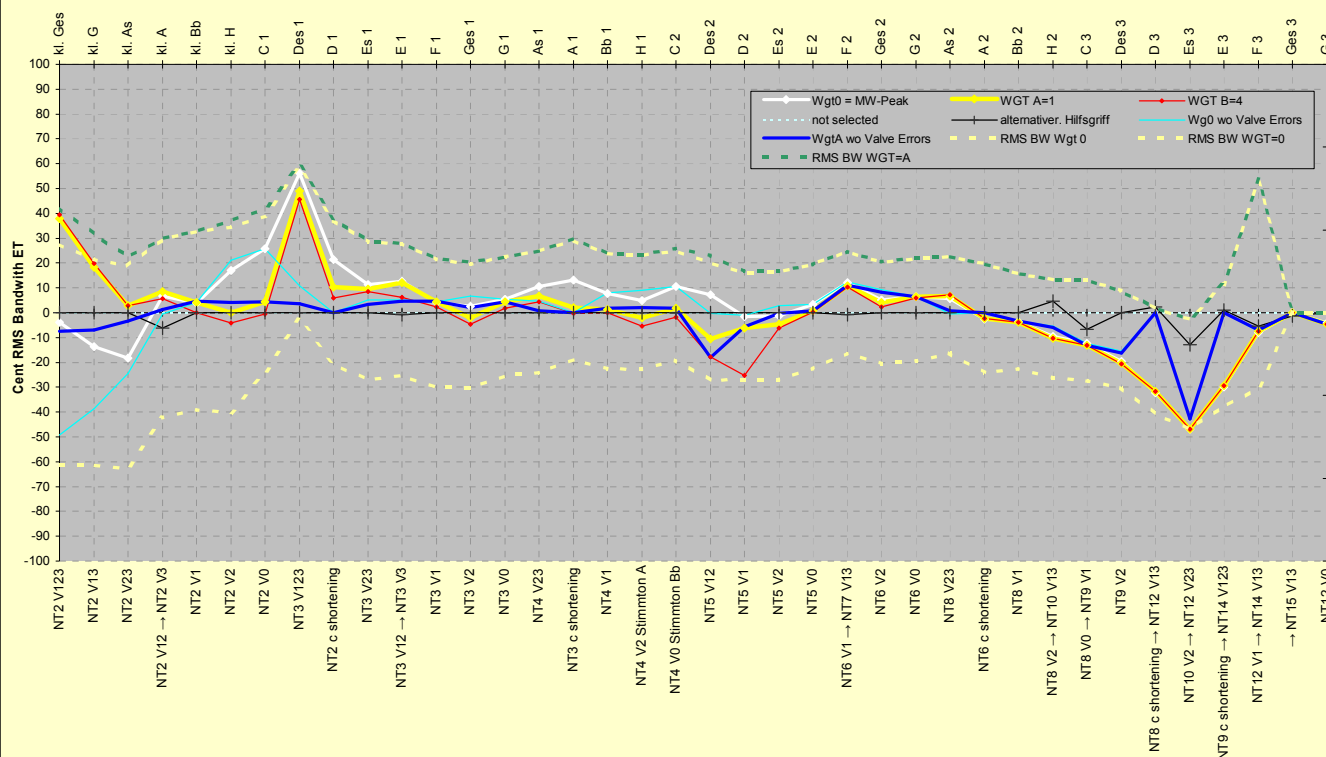

T01 - Abweichung Mittelwert in Cent von ET der Naturtöne MW34568 ergibt mittlere Stimmung bei verwendetem Kammerton A = 443,8 Hz

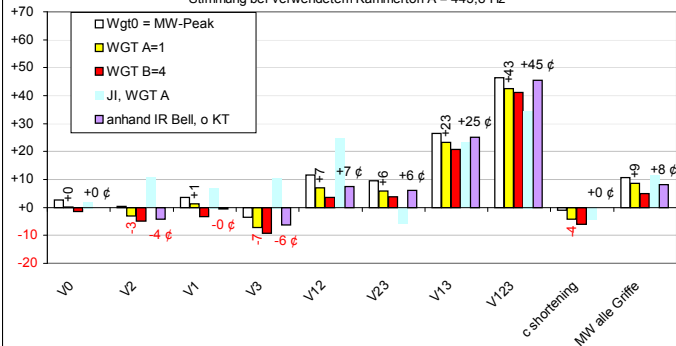

IST Abweichung zu ET aus IR Auswertung, o. KT

